


ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Création d'une conduite de dilution entre les réservoirs de la Cote d'Auran et les Grassenières

Contamines - Montjoie

PIECE 6.7 COUPE TYPE

e			
d			
c	12-07-2018	ACT	
b	18-05-2018	PRO	
a			
Index	Date		
Maitre d'ouvrage		Maitre d'œuvre	
Commune des Contamines - Montjoie		HYDRETUDES	
4 Route de Notre Dame de la Gorge 74170 Les Contamines-Montjoie Tél: 04 50 47 00 20		 OPCIPI UNIFORME TITULAIRE N° 06 10 09 14 815, route de Champ (exon) 74370 ARCONVAY Tél: 04 80 27 17 24 Courriel: contact@hydretudes.com Site: www.hydretudes.com	
Mise à jour		Chargé de affaire	
		18-006	
		Echelle	
		sans échelle	


Commune des Contamines - Montjoie
4 Route de Notre Dame de la Gorge
74170 Les Contamines-Montjoie
Tél: 04 50 47 00 20

HYDRETUDES
Ingénierie de l'eau - Matières d'œuvre


OPCIPI
UNIFORME TITULAIRE
N° 06 10 09 14
815, route de Champ (exon)
74370 ARCONVAY
Tél: 04 80 27 17 24
Courriel: contact@hydretudes.com
Site: www.hydretudes.com

Attention : les tranchées et volumes de matériaux seront rémunérés sur la base des largeurs réellement exécutées


CHEMIN +MAT. SITE

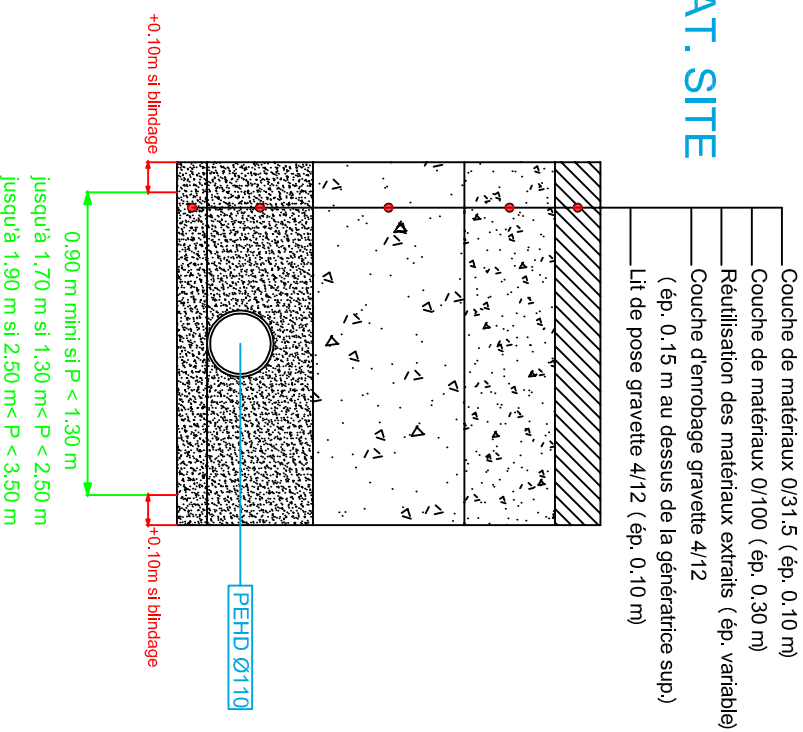

CHAMP / BOIS

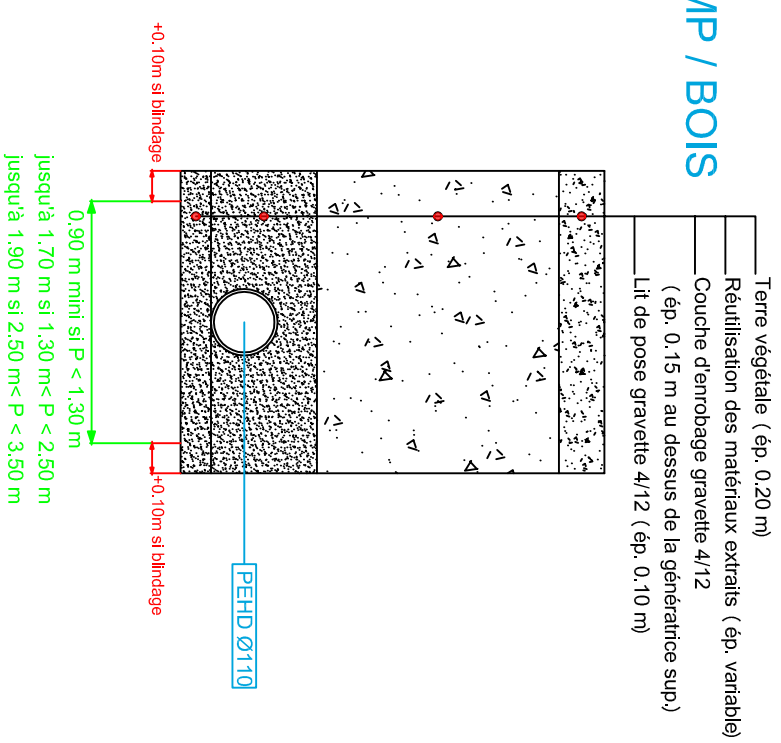

Accotement RD CAT2

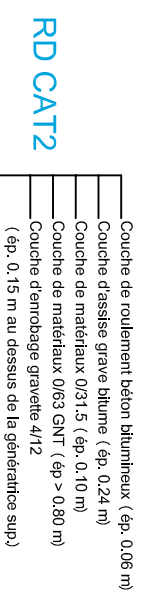

Le remblaiement de la tranchée ainsi que la réfection définitive de la chaussée seront réalisés conformément aux prescriptions des concessionnaires de la voirie

