


|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| Maître d'Ouvrage<br><b>Commune des Contamines - Montjoie</b><br>4 Route de Notre Dame de la Gorge<br>74170 Les Contamines-Montjoie<br>Tél. 04 50 47 00 20 | Maître d'Ouvre<br><br><br>Siège Social ARGONAY<br>815 route de champ farçon<br>74370 ARGONAY<br>Tél : 04 50 27 17 26<br>Fax : 04 50 27 25 64<br>Courriel: contact@hydretudes.com<br>Site: www.hydretudes.com | Numéro d'affaire<br><b>18-006</b> |
|   |  | Echelle<br>Aucune                 |

Nature des Ouvrages  
**ALIMENTATION EN EAU POTABLE**  
 Création d'une conduite de dilution  
 entre les réservoirs de la Cote d'Auran  
 et les Grassenières

Désignation de la pièce  
**PIECE 6.0 Plan de situation**

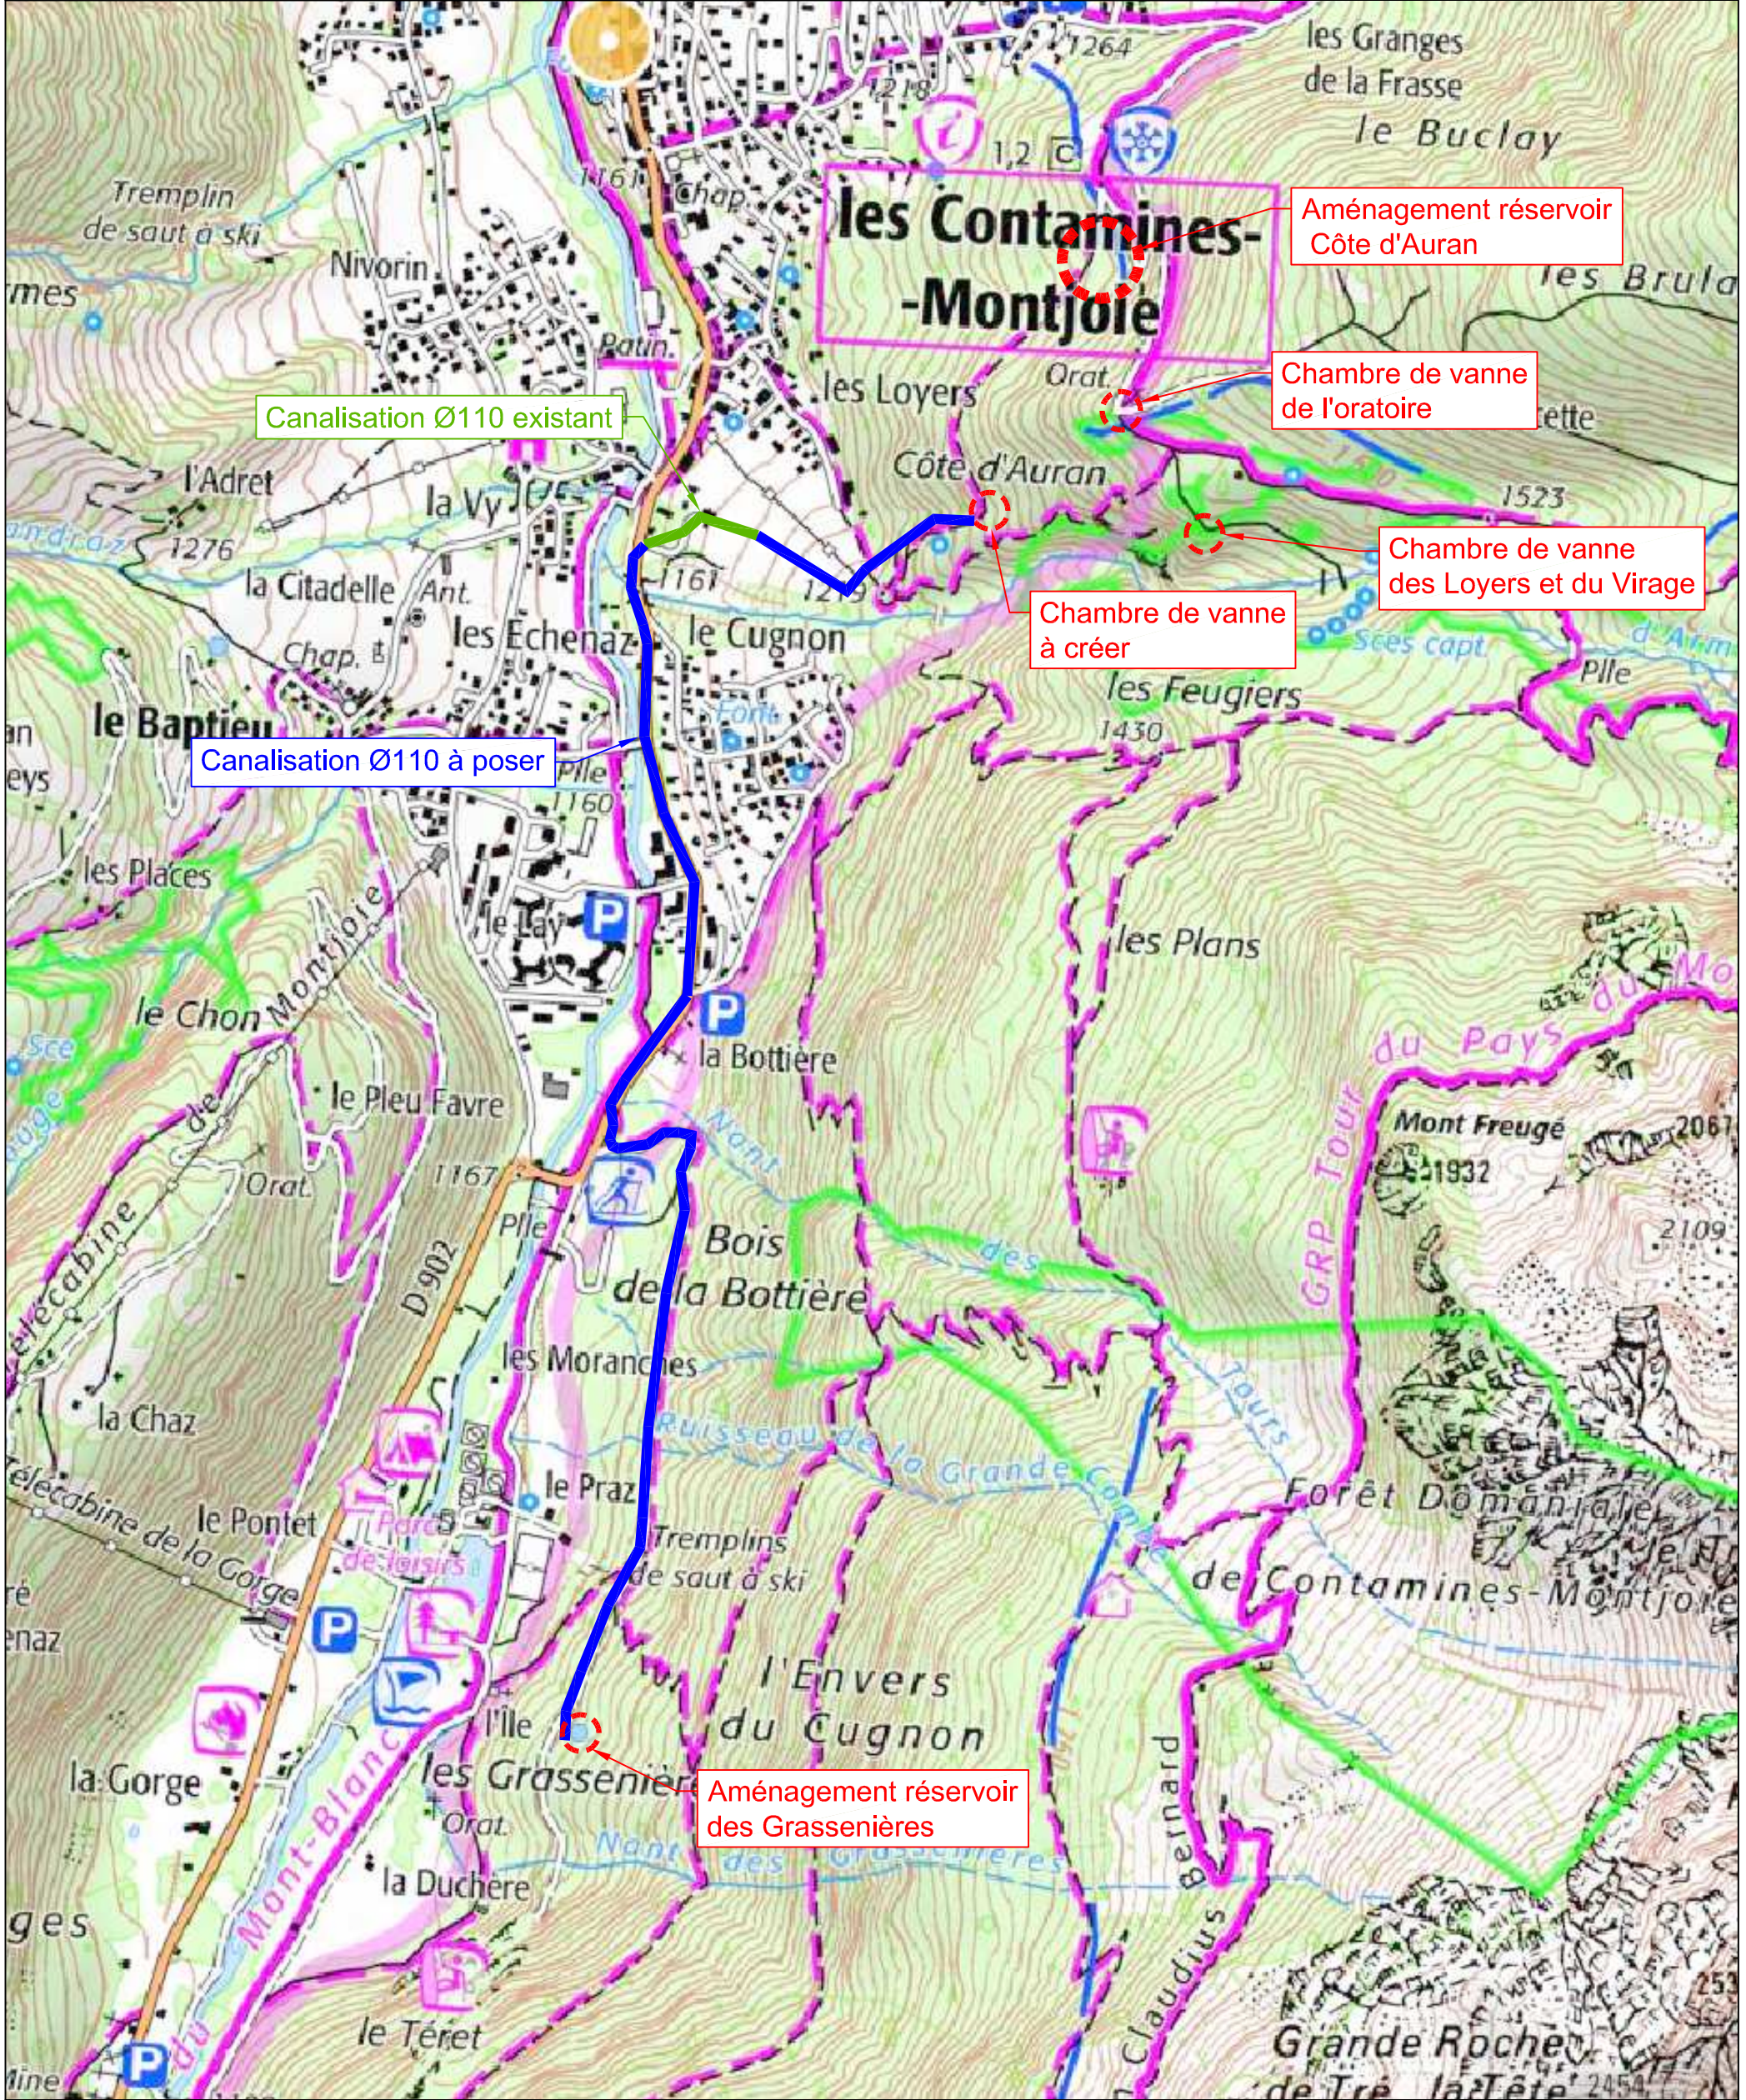

|        |            |             |                  |
|--------|------------|-------------|------------------|
| e      |            |             |                  |
| d      |            |             |                  |
| c      |            |             |                  |
| b      |            |             |                  |
| a      | 12-07-2018 | ACT         | F.G.             |
| Indice | Date       | Mise à jour | Chargé d'affaire |